

SCHEDA TECNICA

Descrizione	Quadro DC per impianti fotovoltaici
Numero stringhe in ingresso	4
Numero stringhe in uscita	2
Tensione quadro	1000V DC
Cavo utilizzato	H1Z2Z2-K – 6 mm ²
Direttive applicate	2014/35/EU
Norme di riferimento	CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2, CEI 82-25
Riferimento cliente	Nessuno
Note	Quadro fornito cablato / Quadro fornito senza forature

ITALWEBER


ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7853011MF1A

Data:
15/04/2025

Pagina
1 di 4

DISEGNO E IMMAGINE INDICATIVA FRONTE QUADRO

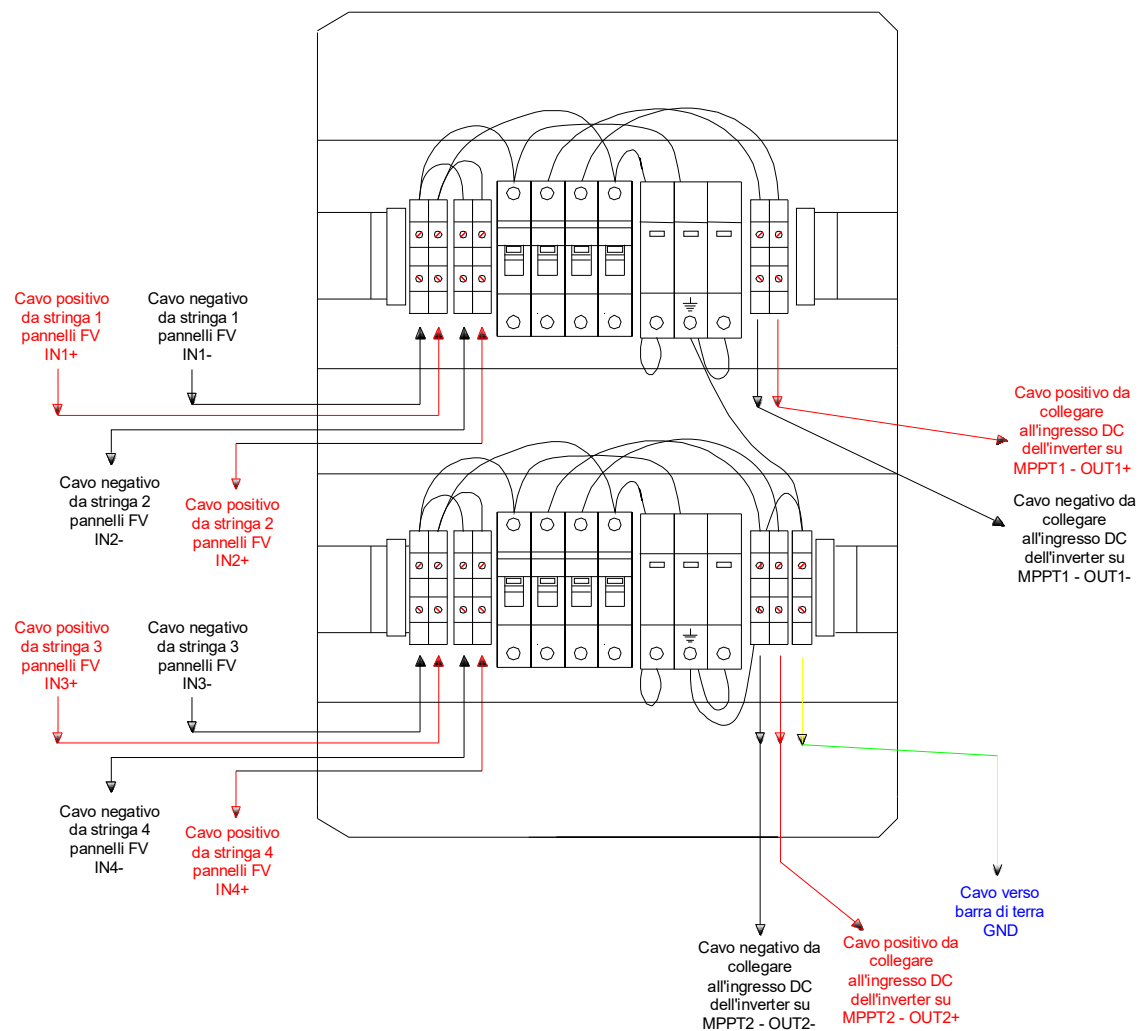

ITALWEBER

ITALWEBER S.p.A.
 Via E. Fermi, 40/42
 20057 Assago MI - Italia
 Tel. ++39-02-93977.1
 www.italweber.it

Codice
7853011MF1A

Data:
 15/04/2025

Pagina
 2 di 4

ELENCO COMPONENTI UTILIZZATI

Cassa	Centralino da parete in policarbonato IP65 con portella fumè 26 moduli DIN su 2 file Dimensioni 307 x 409 x 150 mm	Codice 1811999
Protezione sovracorrenti	Interruttore magnetotermico C32A 1000V DC (due pezzi, posti a valle del parallelo delle stringhe)	Codice 3454032
Protezione sovratensioni	Scaricatore classe II 1100V DC (due pezzi, posti a valle del parallelo delle stringhe)	Codice 2445208D
Ingressi e uscite	13 pressacavi M16 con relative ghiere (tutto posto all'interno di un sacchetto inserito nel centralino)	Codice 10021020
Morsetti	12 morsetti CBC10 colore grigio 10 mmq 1000V DC 1 morsetto giallo / verde 10 mmq 4 morsetti terminali	
Etichette	Etichette identificative su ogni morsetto e sul fronte quadro Etichette di identificazione del quadro	

Etichette di sicurezza poste sul fronte quadro:



ITALWEBER


ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7853011MF1A

Data:
15/04/2025

Pagina
3 di 4

SCHEMA ELETTRICO

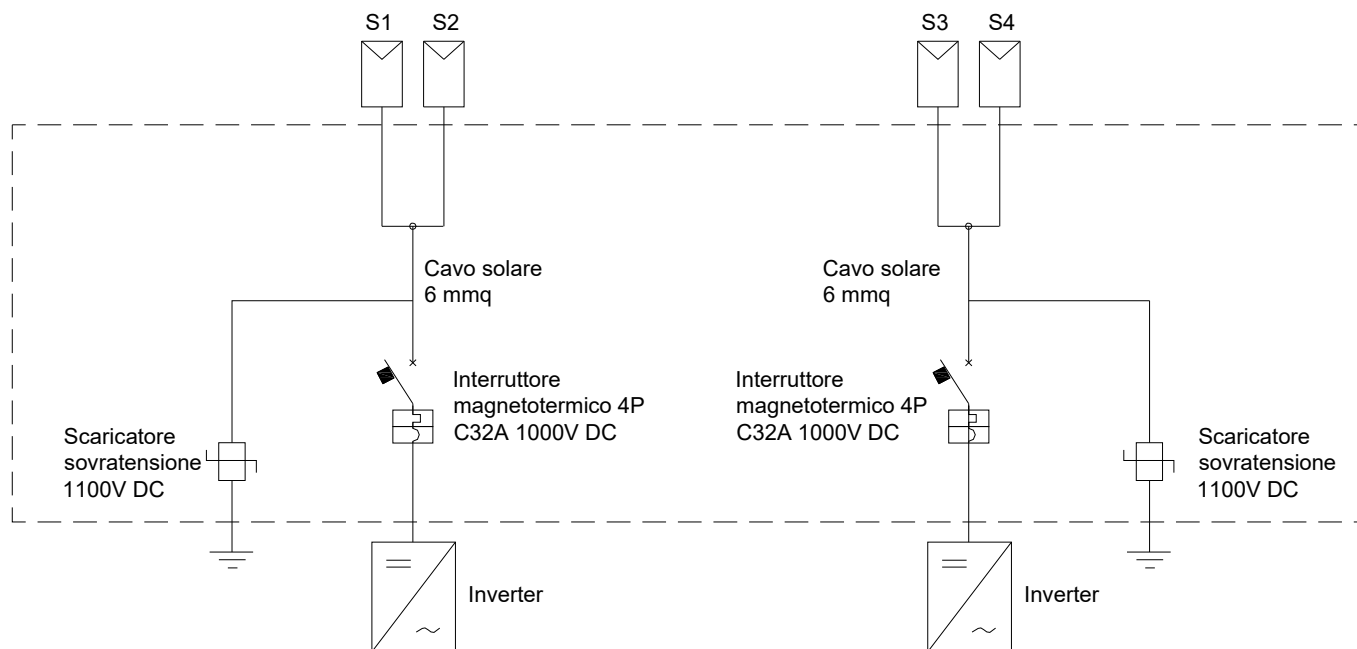

ITALWEBER

ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7853011MF1A

Data:
15/04/2025

Pagina
4 di 4